

**Fahrbahnaufbau** in Anlehnung an die RStO 12, Tafel 1 für Bk 1.0, Zeile 1

- 4 cm Asphaltdeckschicht
- 14 cm Asphalttragschicht
- 15 cm obere Frostschuttschicht (gebr. Naturgestein 0/32 mm)
- 27 cm untere Frostschuttschicht (Kies-Sand-Gemisch 0/32 mm)

60 cm Gesamtaufbau

30 cm Unterbauverstärkung (gebr. Naturgestein 0/63)

**3r. Muldenrinne**

Betonpflaster 16/16/14 cm auf 20 cm Unterbeton mit 10 cm Rückenstütze

**Gehwegaufbau** in Anlehnung an die RStO 12, Tafel 12 für Pflaster, Zeile 2

- 8 cm Verbundsteinpflaster
- 4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
- 18 cm Frostschuttschicht (gebr. Naturgestein 0/32 mm)

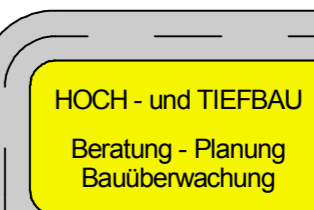
30 cm Gesamtaufbau

**Hochbord + 2r. Bordrinne**

Betonpflaster 16/16/14 cm Hochbord 15/30/100 cm auf 20 cm Unterbeton mit 10 cm Rückenstütze

1+575 bis 1+610  
Abstützung Gehweg mit Winkelstütze am Graben

5.			
4.			
3.			
2.			
1.			
Nr.	Art der Änderung	Datum	Aufgestellt

Bearbeitung: <b>Ingenieurbüro Keuntje GmbH</b> <small>Winzenburger Str. 19, 31084 Freden/Leine          Tel.: 05184/9405-0 Fax: 032 223 463 368          e-mail: ing-keuntje@t-online.de</small>		Datum	Zeichen	
		bearbeitet:	Jan. 2017	He.
		gezeichnet:	Jan. 2017	v. So.
		geprüft:	22.08.2019	gez. Keuntje

	Unterlage	14.2
	Blatt Nr.	2
	Reg. Nr.	
	Datum	Zeichen

<b>Ausbau der K 506</b> <b>von der K 505 einschl. der OD Adensen</b> <b>FESTSTELLUNGSENTWURF</b>	nachgeprüft	02.03.2021	gez. Blenke
	<b>Regelquerschnitt</b> Maßstab 1: 50		

**Aufgestellt:**  
 Hildesheim, den 01.03.2021  
 Landkreis Hildesheim, Der Landrat  
 - Straßenverkehrsamt -  
 i.A. gez. Geweke